

The logo for Fluke, consisting of the word "FLUKE" in a bold, black, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®). The text is centered within a solid yellow rectangular background.

VOLTEN SPA

Author: ALAN LEYTON

Company Title

Summary: TERMOGRAFÍA TABLERO GENERADOR

Table of Contents

BARRAS GENERADOR.is2	3
CABLES GENERADOR.is2	4
TABLERO GENERADOR 2.is2	5
TABLERO GENERADOR.is2	6



Información de la imagen

Name	BARRAS GENERADOR.is2
Emisividad	0,95
Temperatura de fondo	24,00 °C
Rango de calibración	-10,00 °C a 400,00 °C
Rango de la imagen	32,50 °C a 40,60 °C
Tamaño de sensor IR	120X90
Número de serie de la cámara	TiS20+-20060043
Versión DSP	1.3.7
Hora de la imagen	09/10/2024 06:05:55

Información del marcador

Nombre de marcador	Máximo	Mínimo	Promedio	Emisividad	BG Temp	Desviación estándar	Delta-T
Punto central	35,9 °C	35,9 °C	35,9 °C	0,95	24,0 °C	0,00	
Cuadro central	39,4 °C	32,9 °C	36,1 °C	0,95	24,0 °C	1,67	
Caliente	40,6 °C	40,6 °C	40,6 °C	0,95	24,0 °C	0,00	
Frío	32,5 °C	32,5 °C	32,5 °C	0,95	24,0 °C	0,00	




Información de la imagen

Name	CABLES GENERADOR.is2
Emisividad	0,95
Temperatura de fondo	24,00 °C
Rango de calibración	-10,00 °C a 400,00 °C
Rango de la imagen	32,30 °C a 41,50 °C
Tamaño de sensor IR	120X90
Número de serie de la cámara	TiS20+-20060043
Versión DSP	1.3.7
Hora de la imagen	09/10/2024 06:05:20

Información del marcador

Nombre de marcador	Máximo	Mínimo	Promedio	Emisividad	BG Temp	Desviación estándar	Delta-T
Punto central	36,1 °C	36,1 °C	36,1 °C	0,95	24,0 °C	0,00	
Cuadro central	39,2 °C	32,8 °C	35,6 °C	0,95	24,0 °C	1,80	
Caliente	41,5 °C	41,5 °C	41,5 °C	0,95	24,0 °C	0,00	
Frío	32,3 °C	32,3 °C	32,3 °C	0,95	24,0 °C	0,00	

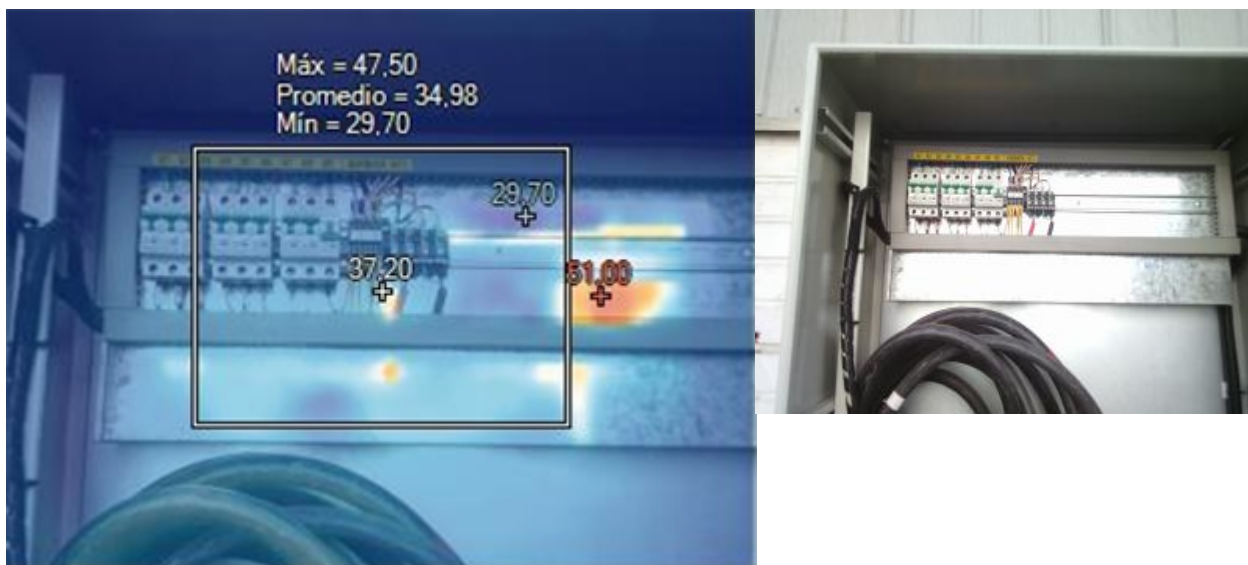


Información de la imagen

Name	TABLERO GENERADOR 2.is2
Emisividad	0,95
Temperatura de fondo	24,00 °C
Rango de calibración	-10,00 °C a 400,00 °C
Rango de la imagen	29,70 °C a 51,00 °C
Tamaño de sensor IR	120X90
Número de serie de la cámara	TiS20+-20060043
Versión DSP	1.3.7
Hora de la imagen	09/10/2024 06:04:53

Información del marcador

Nombre de marcador	Máximo	Mínimo	Promedio	Emisividad	BG Temp	Desviación estándar	Delta-T
Punto central	37,2 °C	37,2 °C	37,2 °C	0,95	24,0 °C	0,00	
Cuadro central	47,5 °C	29,7 °C	35,0 °C	0,95	24,0 °C	2,10	
Caliente	51,0 °C	51,0 °C	51,0 °C	0,95	24,0 °C	0,00	
Frío	29,7 °C	29,7 °C	29,7 °C	0,95	24,0 °C	0,00	

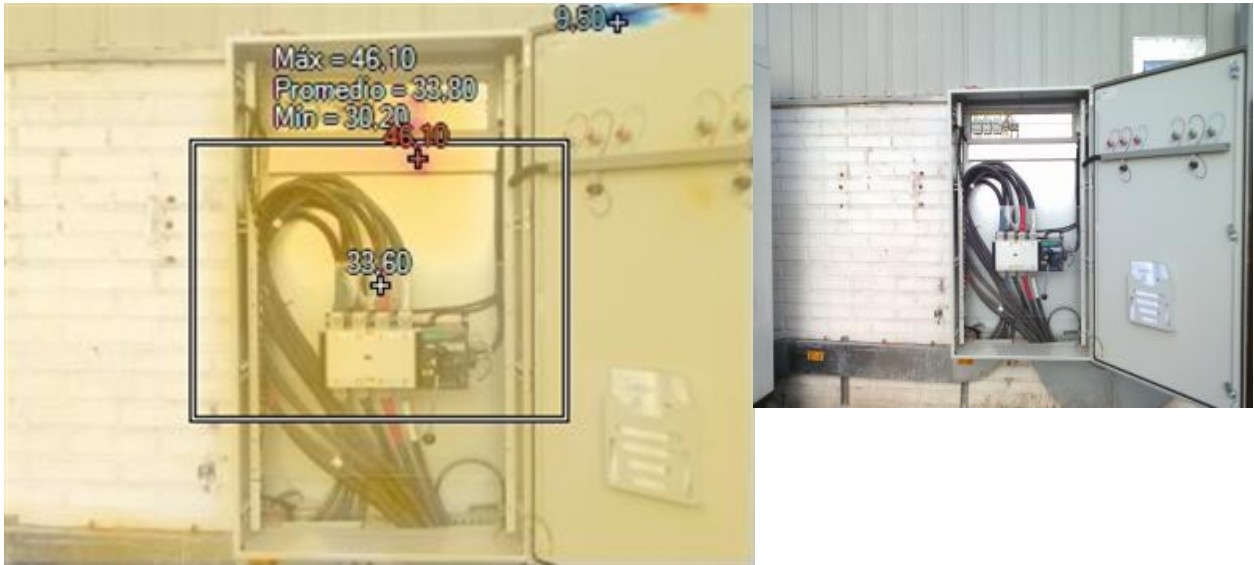

Información de la imagen

Name	TABLERO GENERADOR.is2
Emisividad	0,95
Temperatura de fondo	24,00 °C
Rango de calibración	-10,00 °C a 400,00 °C
Rango de la imagen	9,50 °C a 46,10 °C
Tamaño de sensor IR	120X90
Número de serie de la cámara	TiS20+-20060043
Versión DSP	1.3.7
Hora de la imagen	09/10/2024 06:04:37

Información del marcador

Nombre de marcador	Máximo	Mínimo	Promedio	Emisividad	BG Temp	Desviación estándar	Delta-T
Punto central	33,6 °C	33,6 °C	33,6 °C	0,95	24,0 °C	0,00	
Cuadro central	46,1 °C	30,2 °C	33,8 °C	0,95	24,0 °C	1,67	
Caliente	46,1 °C	46,1 °C	46,1 °C	0,95	24,0 °C	0,00	
Frío	9,5 °C	9,5 °C	9,5 °C	0,95	24,0 °C	0,00	

Summary: